


A kábelrejtegetést az MSZ 13207:2020 szabvány szerint kell végezni, a kábel kiváltását/fejtéketését csak akkreditációval rendelkező kábelkészítő végezheti. A beépített kábel szigetelését a fentebb említett szabvány szerint kell mérni, mindössen!



Eptmény: Sinus-Elektro Kft. SINUS ELEKTRO KFT. KISBUDA, BUDAPEST, 1103		Eptmény: Kresz Park létesítése, Üllő, Kertekalja utca, hrsz.:2348	
Rajzcím: Villamos Helyszínrajz	Dátum: 2022.07.25	Méretarány: 1:200	Rajzszám: GE-1
Levezte: Merkl Gábor V 17-0100 Szerkesztette: Hetesi Krisztián			

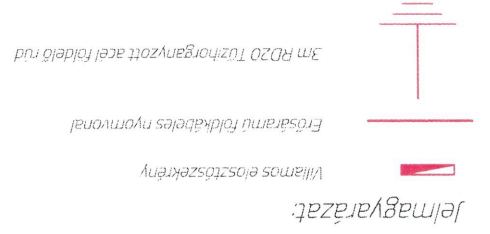

Méző és fűvelszedő szekrény letelepítése a Ge-2 sz. ter. szerinti tartalommal, min. 3m távolság megtartásával az ivóvízkúttól  
 Áramszolgáltató által létesítendő NÁVY-1 4x50mm<sup>2</sup> Földkábel

Rendezvény csatlakozó szekrény betáplálása EYY-1 5x16mm<sup>2</sup> -0,7m-n vezelve, DN63 PE védőcsőbe húzva.

